



SYNDICAT DES EAUX LOIRE LIGNON

19 Route de Monistrol - BP 49

43600 SAINTE-SIGOLENE

Tel : 04.71.66.62.11 -- Fax : 04.71.66.18.68

infos@sell43.fr


www.sell43.fr



- BEAUZAC -

ZA Pirolles

09/01/2018

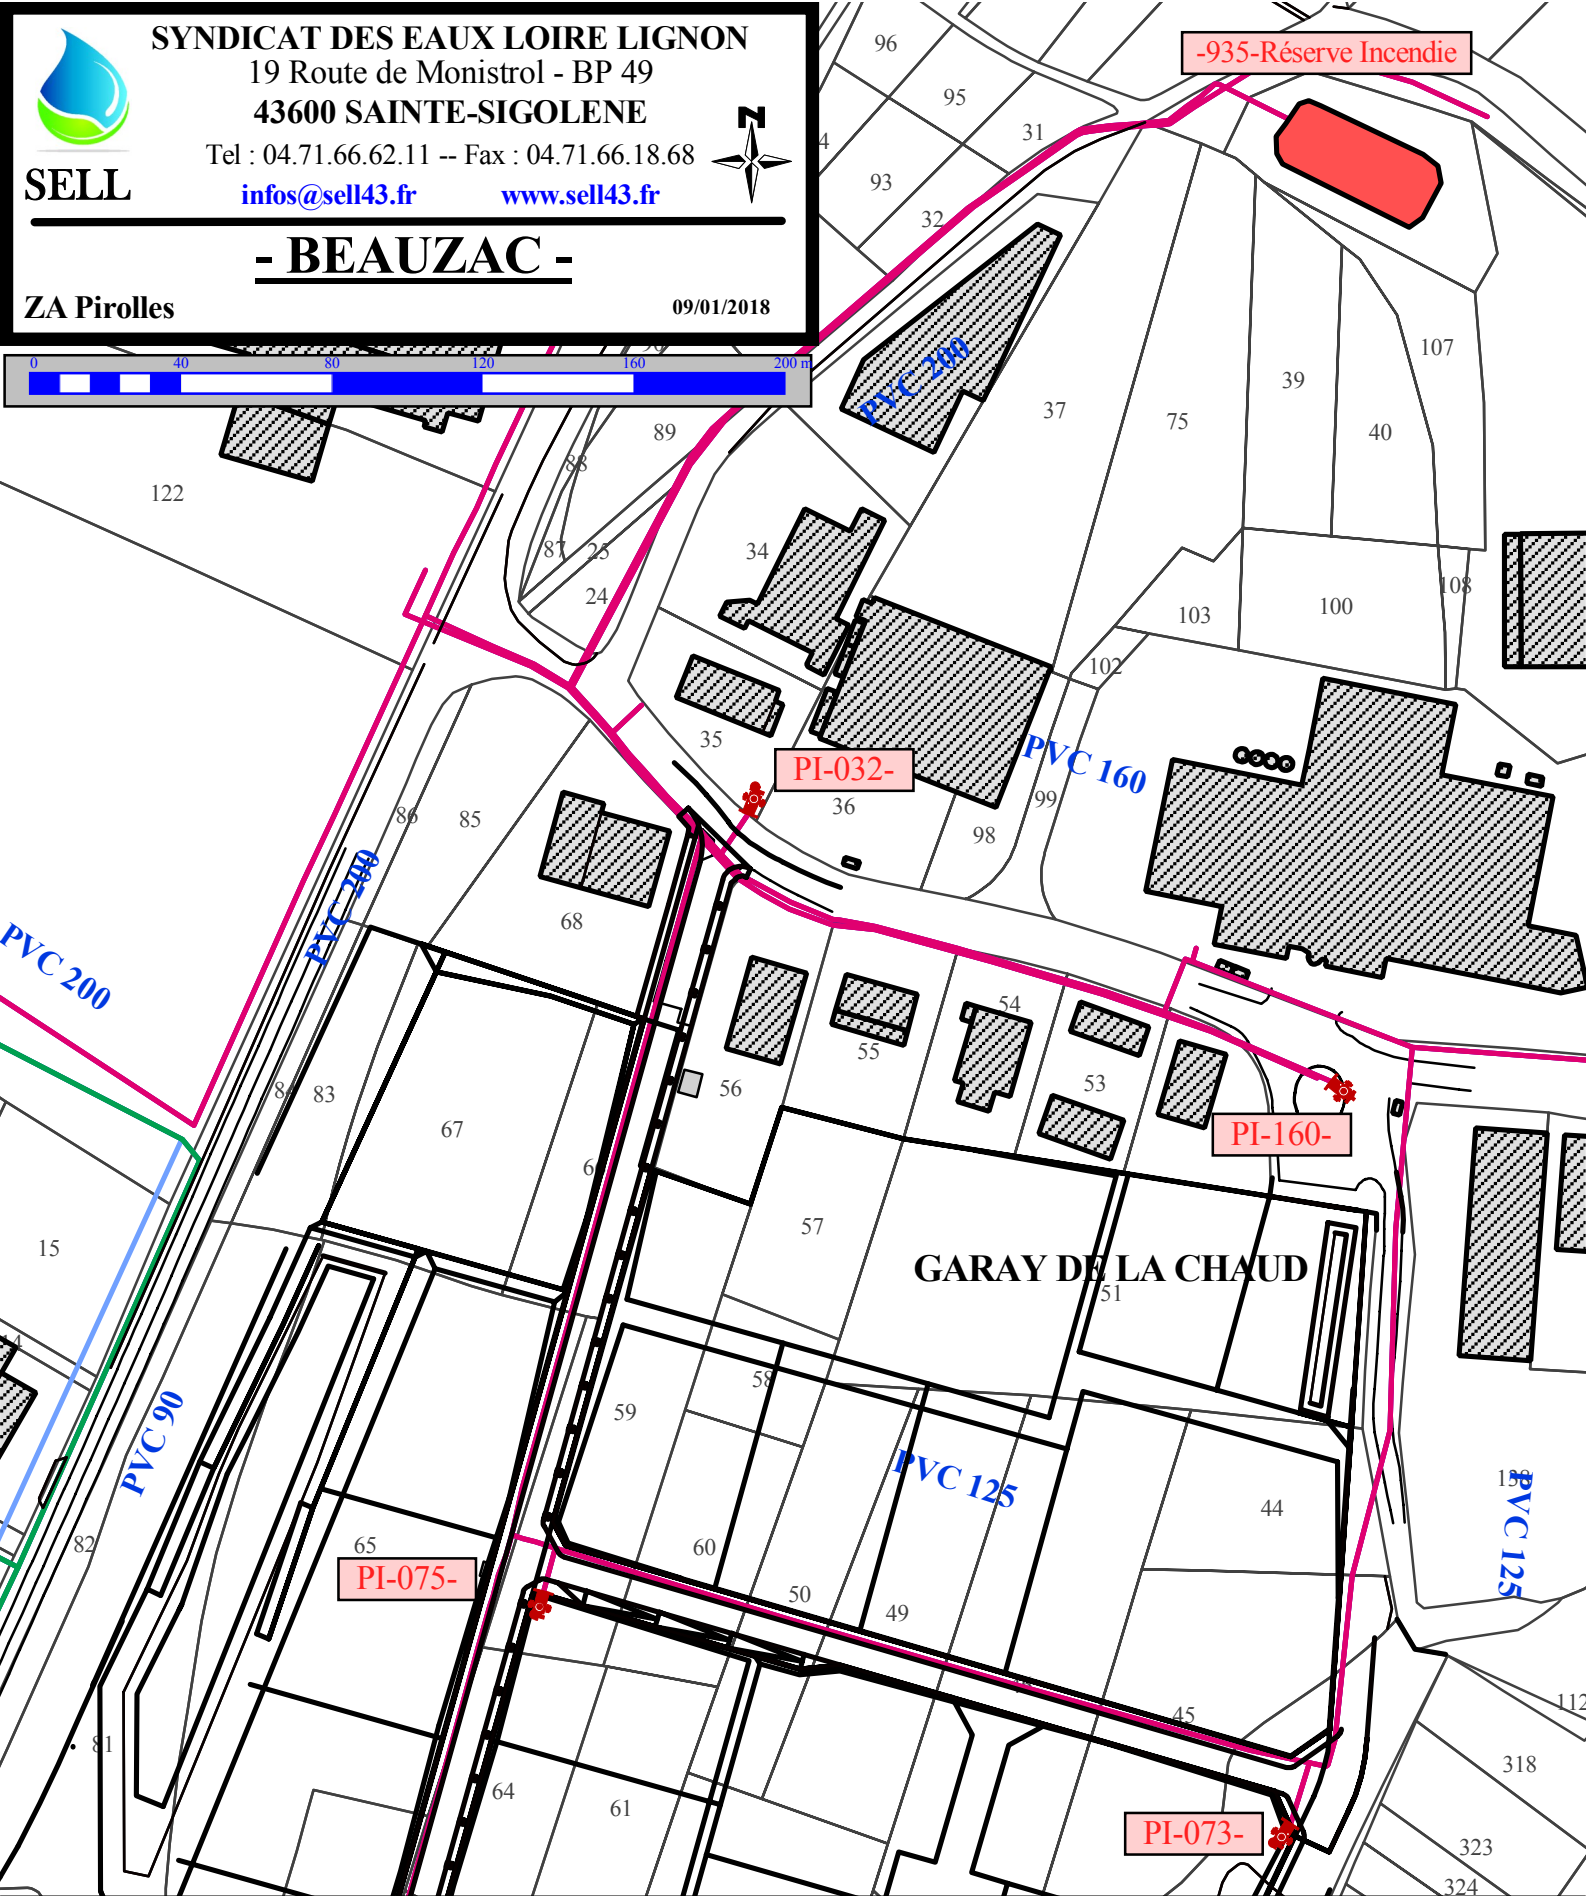

N°	PI/BI	LIEU	ALIMENTE PAR			MESURES				DATE
			Vol en m3	diam & nature	Lieu du Réservoir	Pression statique : débit 0	Débit max m3/h	Pression dynamique débit max	Pression dynamique à 60m3/h	
160	PI-2x100	Rue des artisans	1000	PVC 160	Pirolles	2,7	125	0	2,4	2011
73	PI-100	Z.A PIROLLES-2	1000	PVC 125	Pirolles	2,0	87	0	1,0	2011
75	PI-100		1000	PVC 125	Pirolles	1,8	64	0	0,2	2011
32	PI-100	Pirolles Z.A	1000	PVC 160	Pirolles	2,6	139	0	2,0	2011
935		35-ZA PIROLLES	1500		Reserve incendie					